7. Качество продукции

Эластичная гидроизоляционная мембрана соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭПЗ0.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 93х580х580 мм. 1 шт.

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.



Эластичная гидроизоляционная мембрана серии HL800.2

Паспорт

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Назначение

Мембрана предназначена для герметичного прохода через строительные конструкции двух труб диаметром, находящимся в пределах 40-50 или 63-75 мм с гладкой наружной поверхностью из различных материалов (ПП, сталь, чугун) причем наличие продольных или поперечных канавок на них не допускается.

2. Описание

Эластичная водо- и газонепроницаемая мембрана, в соответствии с п. 8.8 СП 30.13330.2020. «Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90° – с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах – с установкой сальника.»

3. Комплектность поставки

3.1. 2 предохранительные гайки из ПП с конической резьбой.

3.2 Мембрана с битумным фартуком 400х590 мм с двумя EPDM манжетами с многоязычковыми уплотнительными соединениями.

4. Технические характеристики

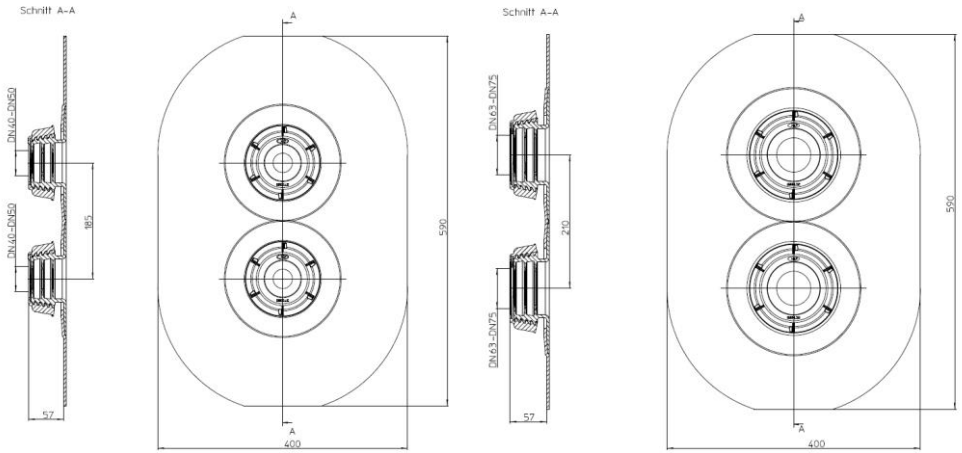


Рис. 1. HL800.2/40-50 HL800.2/63-75

Артикул	HL800.2/40-50	HL800.2/63-75
Присоединительные размеры	40-50 мм	63-75 мм
Вес	2,02 кг	2,22 кг
Срок службы	не менее 50 лет	

5. Особенности монтажа

Обязательные требования для газифицированных районов!

5.1. Манжета и трубы должны быть очищены от загрязнений.

5.2. На трубах должны быть заглажены заусеницы и царапины, а вся поверхность в месте прилегания уплотнения смазана сантехнической смазкой. Концы труб, на который надеваются манжеты, должны иметь фаску под углом 30-45° и не должен иметь зазубрин.

Монтаж с использованием рулонной гидроизоляции.

5.3. Из полимербитумного полотна вырезается квадрат со стороной 700 мм и отверстием в центре шириной 200 и высотой 300 мм, и приклеивается (приваривается) с внешней стороны стены фундамента вокруг монтажного отверстия для ввода трубопровода. Предварительно на стену фундамента должен быть нанесен праймер.

5.4. Мембрана со снятыми предохранительными гайками надевается на гладкие концы труб.

5.5. С помощью газовой горелки мембрана приклеивается (приваривается) к наклеенному ранее квадрату.

5.6. Поверх мембраны приклеивается (приваривается) основной гидроизоляционный слой на битумной основе (рулонного материала).

Монтаж с использованием битумной мастики.

5.3'. На внешнюю стену фундамента, предварительно покрытую праймером, наносится битумная мастика.

5.4'. Мембрана со снятыми предохранительными гайками надевается на гладкие концы труб.

5.5'. Полимербитумный фартук мембраны приклеивается к мастике.

5.6'. Поверх мембраны приклеивается (приваривается) слой усиления - полимербитумное полотно размером 900х900 мм с отверстием в центре шириной 200 и высотой 300 мм.

5.7. Надеваются и затягиваются предохранительные гайки. Гайки служит для защиты многоязычковых уплотнений от повреждений при засыпке фундамента грунтом.

5.8. После окончания монтажа трубы должны перемещаться внутри манжет только в пределах теплового расширения материалов.

5.9. В случае демонтажа и повторной сборки следует действовать в соответствии п. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.7.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям эластичной мембраны и предохранительных гаек.