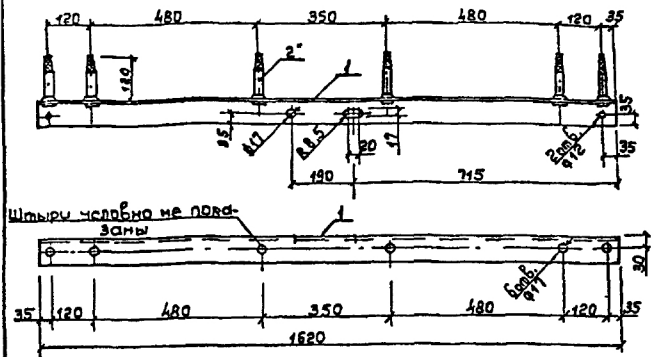


* Крепить сваркой холодной опрессовки.

Допускается приварка штырей.

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
	Детали		
1	Уголок 70×70×5 ГОСТ 8.509-86 L=1620	1	8,72кг
	Стандартные изделия		
2	Штырь Ш-16-К-25		
	ОСТ 34-13-931-86	6	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд	Кулыгин	
Н.контр.	Солнцева	
ГИП	Уздяев	
Вед.инж.	Шагарев	
Ст.инж.	Степанова	

3.407.1-136.3-29

Траверса ТН14 √

Стадия	Масса	Масштаб
Р	10,7	1:10
Лист	Листов 1	

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ